



PIANTA MURO

Rapp. 1:25

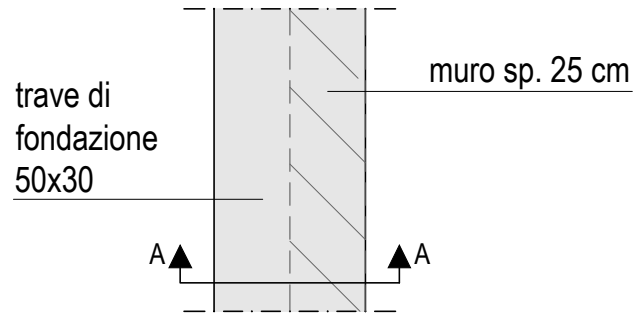


SEZIONE A-A

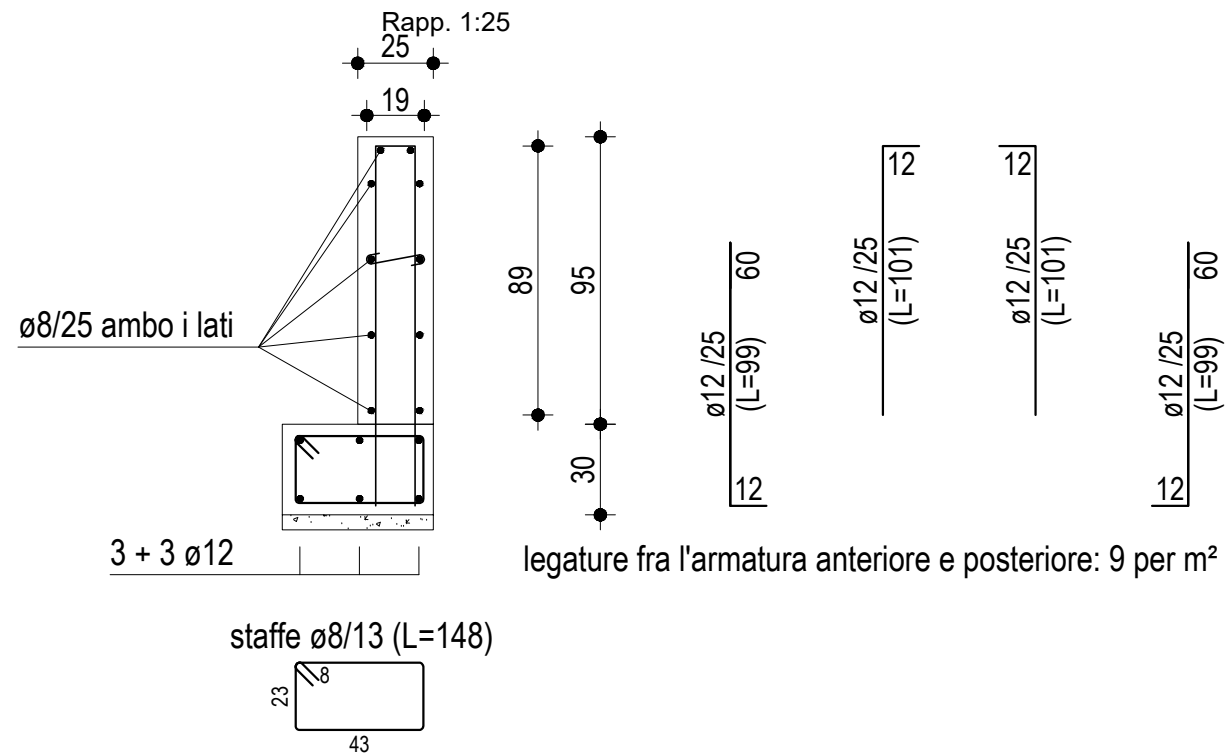

VISTA FRONTALE MURO

Rapp. 1:25

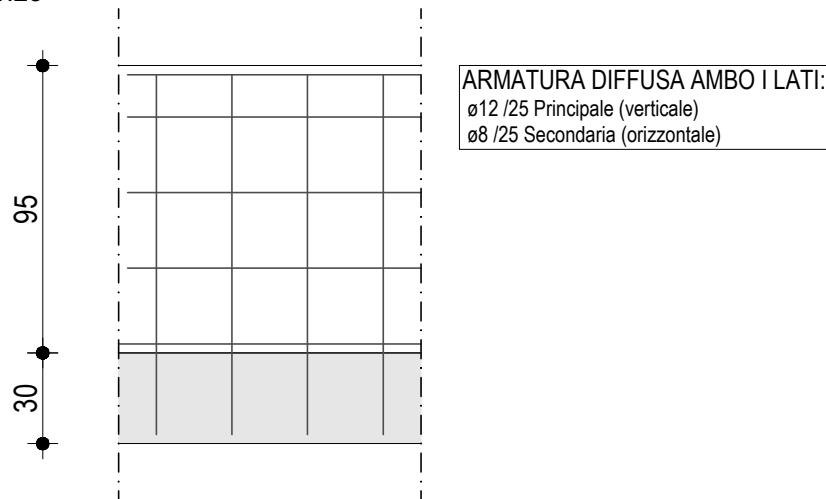

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI (conformi al D.M. 17.01.2018)

CALCESTRUZZO

CAMPI DI IMPIEGO	CLASSE RESISTENZA Rck(Mpa)	CLASSI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	COPRIFERRO NETTO (mm)	CLASSE DI CONSISTENZA (SLUMP)	DIAMETRO MAX INERTE (mm)	NOTE
Sottofondazioni	C12/15					(1)
Trave di fondazione	C25/30	XC2	35	S4	25	(1)
Pareti	C25/30	XC1	30	S4	25	(1)

(1) aggregato non gelivo conforme a UNI EN 12620

ACCIAIO PER C.A.

Caratteristiche generali: saldabilità, aderenza migliorata, controllo permanente in stabilimento

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO	ACCIAIO	Ø	f _{yk} (N/mm ²)	f _{tk} (N/mm ²)	NOTE
Barre singole	B 450C	6<Ø≤40 mm	≥ 450	≥ 540	(1) (2)
Reti elettrosaldate	B 450C	5<Ø≤12 mm			(1) (2)

(1) giunzione barre correnti per sovrapposizione $\geq 40\phi$

(2) diametro delle piegature pari a: 4ϕ per $\phi < 12\text{mm}$; 5ϕ per $12 \leq \phi < 16\text{mm}$; 8ϕ per $16 < \phi \leq 25\text{mm}$; 10ϕ per $25 < \phi \leq 40\text{mm}$

TOLLERANZE DI COSTRUZIONE

- Tracciamento planimetrico ± 1.00 cm
- Tracciamento altimetrico ± 1.00 cm
- Fuori piombo ± 1.00 cm (in pianta lungo assi x/y)
- Posizionamento armature in senso longitudinale $\pm 1\phi$

NOTE ULTERIORI

N.B. Le quote nel presente elaborato sono espresse in cm, dove non specificato,

N.B. Le quote riportate in () si riferiscono al rustico; le quote riportate in [] al finito;

N.B. Le carpenterie rappresentano una proiezione ortogonale orizzontale sezionata al di sotto dell'impalcato cui si riferiscono e vista dal basso verso l'alto in modo da evidenziare le strutture portanti;

N.B. Per una corretta esecuzione delle opere qui riportate, si consiglia un attento riscontro delle misure "in loco" sotto la supervisione della Direzione dei Lavori.